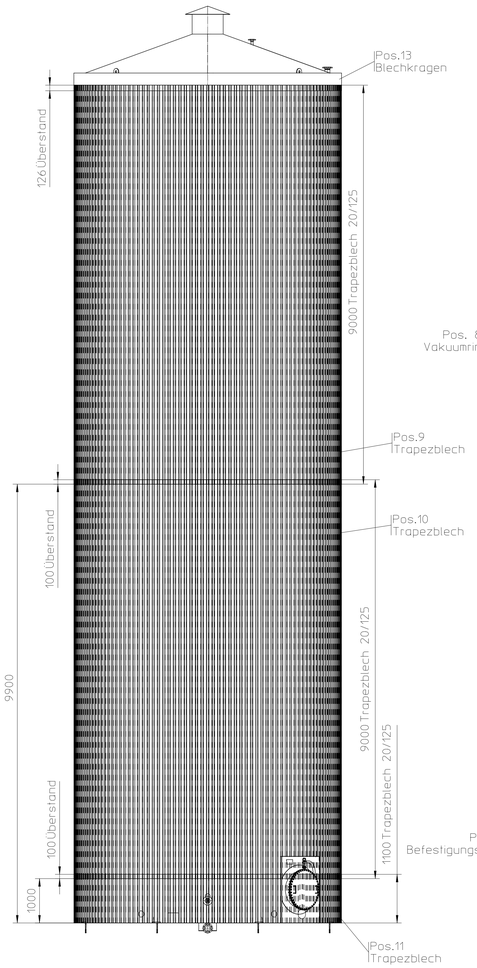

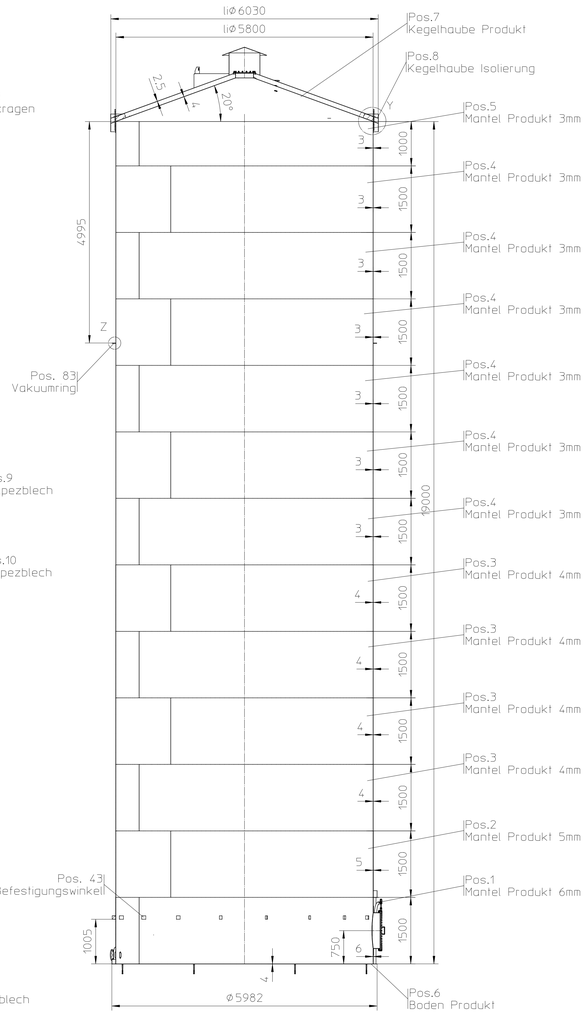



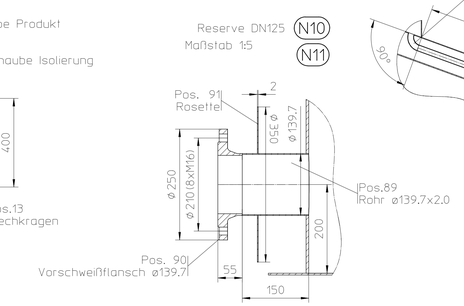

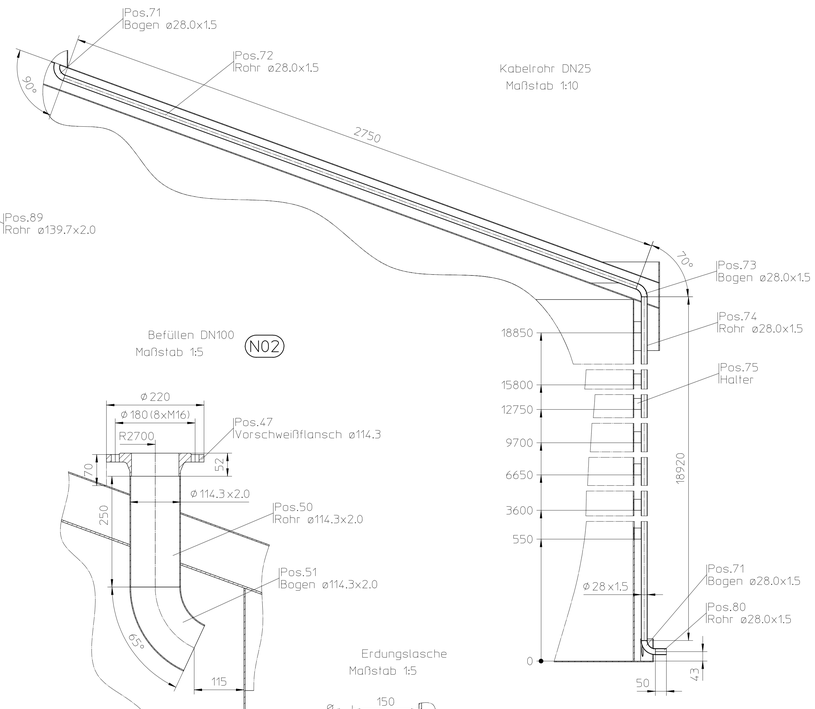

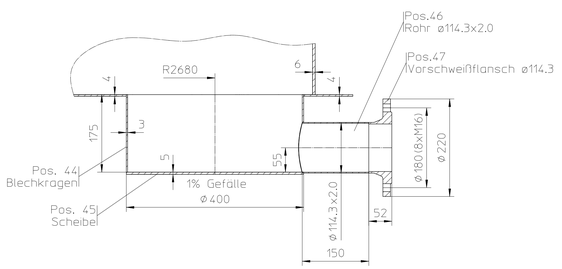

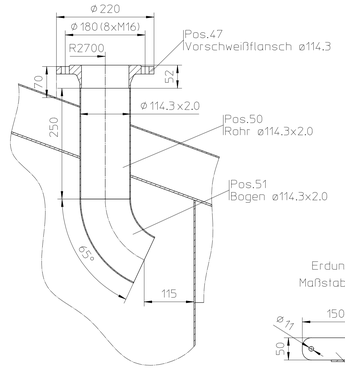



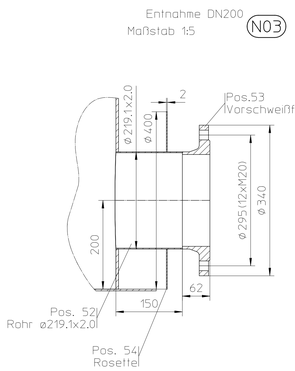

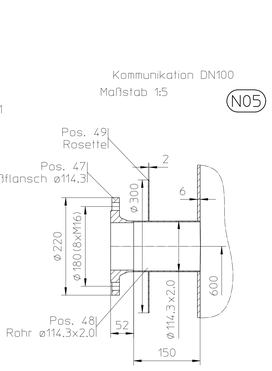

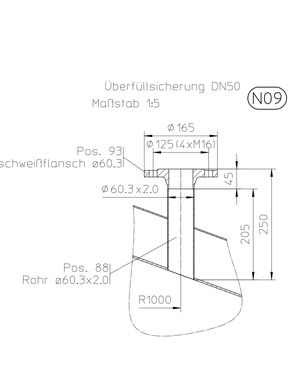

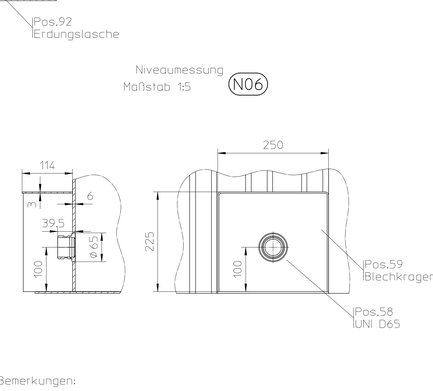

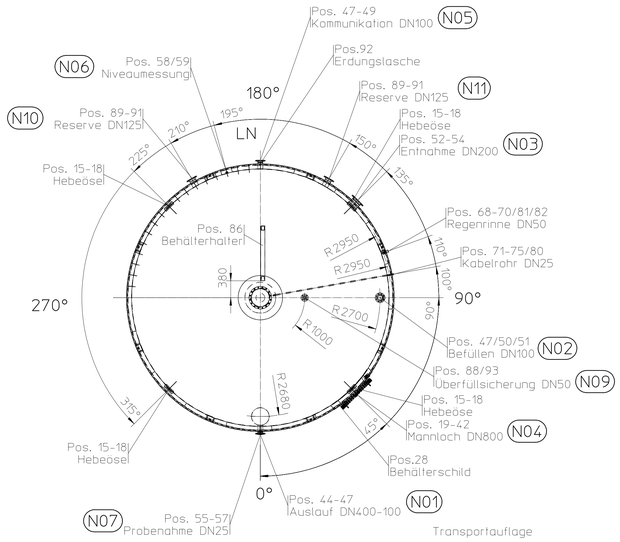

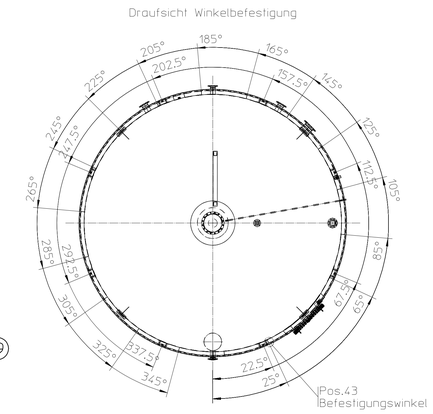







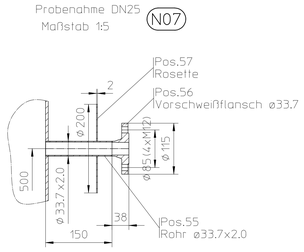

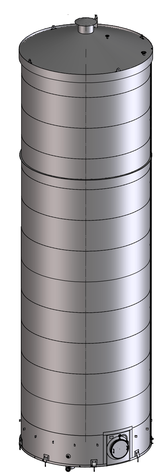

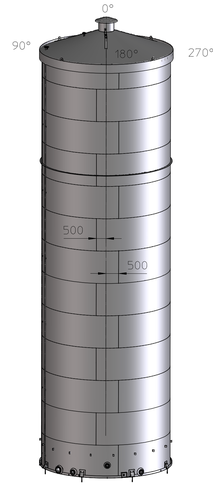

Für die Lage der Stutzen, etc.. ist die Draufsicht massgebend !

Bemerkungen:
Tank wird im Liegen isoliert (700mm Bodenfreiheit für Isolierer)
Trapezblech 1100mm erst auf Baustelle montieren (wird als Auflage genutzt)

Durchzuführende Prüfung

P= ☐ Druckprüfung	PT= ☐ Farbeindring.	RT= ☐ Durchstrahlung	UT= ☐ Ultraschall	Rq= ☐ Rauheite	Fe= ☐ Ferrit	R= ☐ Rührtest	V= ☐ Vakuumschnüger	Sonst.☐

		Raum	1	2	3	
Behälter-Nr.	-	PS min/max	-	-	-	bar
Herstellz.	MR	TS min/max	40	-	-	°C
Herstell-Nr.	11058-1	Inhalt	511000	-	-	ltr.
Baujahr	11-2011	max. zul. Dichte	1050			kg/m³

Werkstoffe:
- Produktseitig : 1.4301 DIN EN 10028-7
- Dichtungen : EPDM
- Isolation : Mineralwolle / Extruder-Schaum-Platten

Schweissangaben:
- Schweissnähte : EN 25817 Bewertungsgruppe B
- Schweissfaktor : 0.85
- Schweisszusatz : 1.4316 TÜV Eignungsgeprüft
- Schweissverfahren : 141(WIG)

Prüfungen : AD - HP 5/2 bzw. HP 5/3

Ausführung:
- Schweißnähte innen : walzblank
- aussen : walzblank
- Oberfläche innen : walzblank IIIc
- aussen : walzblank
- kpl. innen u. aussen : gebeizt und passiviert

Gewicht : ca. 15500 kg

Maßstab	1:50	Stück	1	M. Roth GmbH & Co.KG	Kunde/Verwendung für: Nestle Mainz
Werkstoff	1.4301				Benennung: VE-Wasserbehälter
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK und für Schweißkonstruktionen nach DIN EN ISO 13920-B				Edelstahl-Behälter und Apparatebau	Zeichnungsnummer: 11058-01.01
.03	-	-	-		Bl. 1
.02	-	-	-		von 2
.01	Ersat. vom 11.10.2011	12.10.2011	Diener		
Zust.	Änderung	Datum	Name		
	Datum		Name		
Bearb.	12.09.2011		Diener		
Gepr.					

CADCAM Werk Meining - Kilian Gmbh(Ltd) - Saarbrück 3 - 97355 Wiesentheid
Copyright reserved - Schutzvermerk ISO 16016 beachten