

Montage- og brugervejledning AIRVEKS 250-EC

AIRVEKS 250-EC




- Livskvalitet på 1 klasse
- En gave til dig og din familie
- Frisk luft 24 timer i døgnet
- Bedre varmøkonomi
- Sundere indeklima

Montage- og brugervejledning AIRVEKS 250-EC

1253/2014 Ecodesignforordningen

1254/2014 Energimærkningsforordningen

AIRVEKS 250-EC

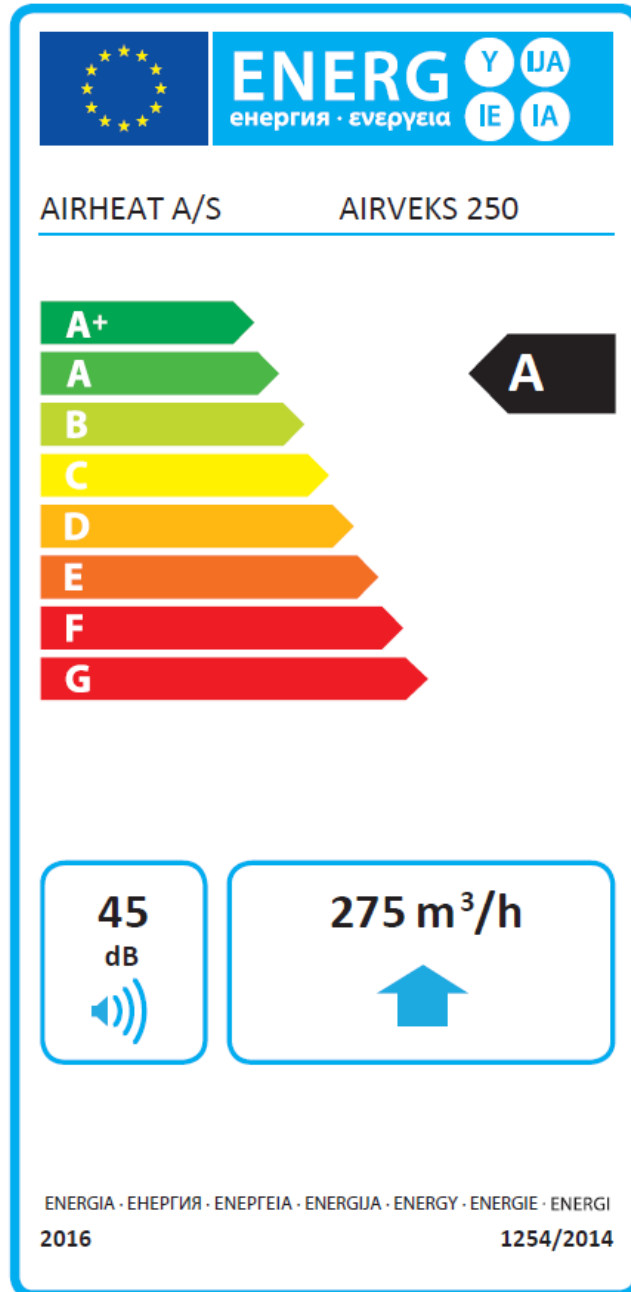

Dette Dokument beskriver

Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014 af 7 juli 2014

Om gennemførelse af rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår
Krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1254/2014 af 11 Juli 2014

Om supplerung af rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2010/30/EF for så vidt angår
Energimærkning af ventilationsaggregater til Boliger.

Montage- og brugervejledning AIRVEKS 250-EC

Beskrivelse		AIRVEKS 250-EC	
a.	Leverandørens navn eller mærke	AIRHEAT A/S	
b.	Leverandørens modelidentifikation	AIRVEKS 250-EC	
c.	SEC (specifikt energiforbrug) for hver gældende zone	SEC: Kold: 62,5 Gennemsnit: 36,2 Varm: 14,45	kWh/m ³ og år
d.	Erklæret typologi:	Tovejs ventilationsaggregat til boliger	
e.	Type drev, der er eller påtænkes installeret:	Tringear	
f.	Type varmegenvindingssystem	Regenerativ	
g.	Termisk virkningsgrad af varmegenvinding	90	%
h.	Maks flow hastighed	275	m ³ /h
i.	Ventilatorens elektriske indgangseffekt, inkl. Evt. motorstyringsudstyr, ved maks. Flowhastighed:	40+40+2=82	W
j.	Lydeffektniveau (LWA), rundet op/ned til nærmeste hele tale.	45	dB(A)
k.	Referenceflowhastighed	192	m ³ /s
l.	Referencetrykforskel	50	Pa
m.	Specifik indgangseffekt	25	W
n.	Kontrolfaktor og Kontroltypologi		
o.	Position og beskrivelse af visuel filteradvarsel	Filteradvarsel angivet i kontrolpanel	
p.	For ensrettede ventilationssystemer, instruktioner og til installation af indblæsning og fralufriste i facaden til naturlig luft tilførsel og fraluft	n/a	
q.	Internetadresse vedr. instruktioner før og efter montering	www.airheat.dk	
r.	Kun aggregater uden kanaler: Luftstrømmens følsomhed overfor trykforskel ved +20Pa og -20Pa	n/a	
s.	Kun aggregater uden kanaler: Indendørs og udendørs lufttæthed	n/a	
t.	Årligt elforbrug AEC	3679	kWh/100 m ³ og år

