



Bräddflödes- mätning


Enkel installation

Inget behov av mätöverfall

Inga felsignaler vid tomt rör

Min.flödes hastighet 3 cm/s

Behovet av bräddflödesmätning i avloppspumpstationer och avloppsbrunnar ökar med ökade krav från tillsynsmyndigheter. Risker för spridning av bakterier samt övergödning i vattendrag är allvarliga tillstånd som kan orsakas av okontrollerad bräddning.

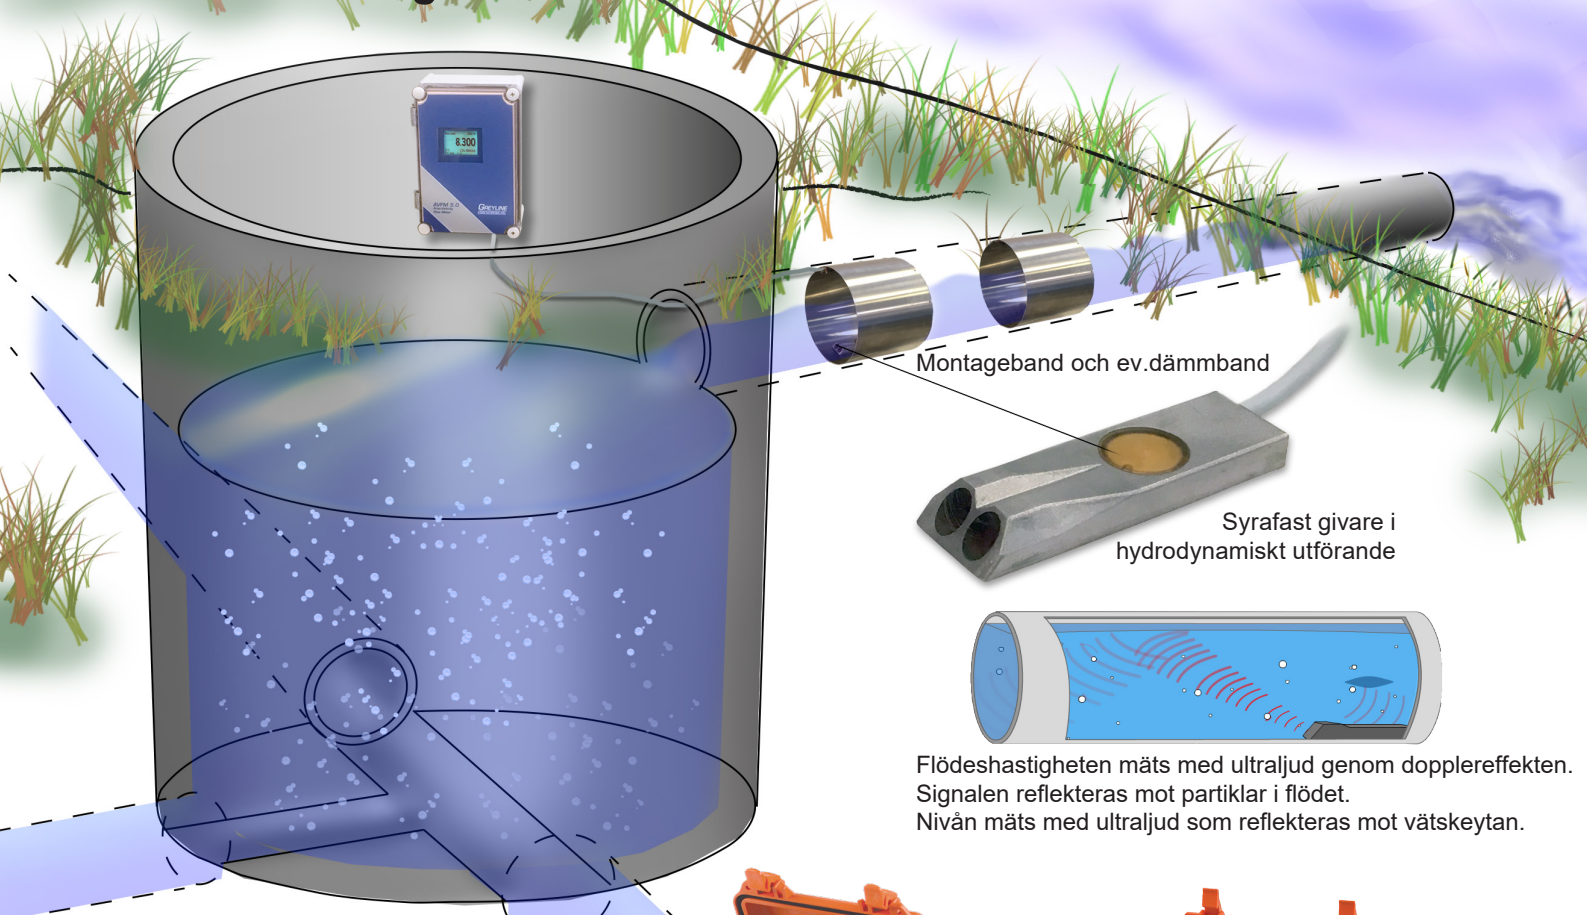

Montageband och ev.dämmband

Syrafast givare i
hydrodynamiskt utförande

Flödes hastigheten mäts med ultraljud genom dopplereffekten.
Signalen reflekteras mot partiklar i flödet.
Nivån mäts med ultraljud som reflekteras mot vätskeytan.

AVFM 6.1 Stationärt utförande
Analog utsignal
Pulsutgångar
Reläutgångar
Larm

MantaRay Portabel logger
Batteri/Nät
Analog utsignal
Pulsutgångar
Reläutgångar
Larm

Stingray 2.0 Portabel logger
Batteri
PC-mjukvara



paab
TEKNO TRADING

Tel: 0533-150 60 info@paab.com www.paab.com