




GJD-02C Skolemodel

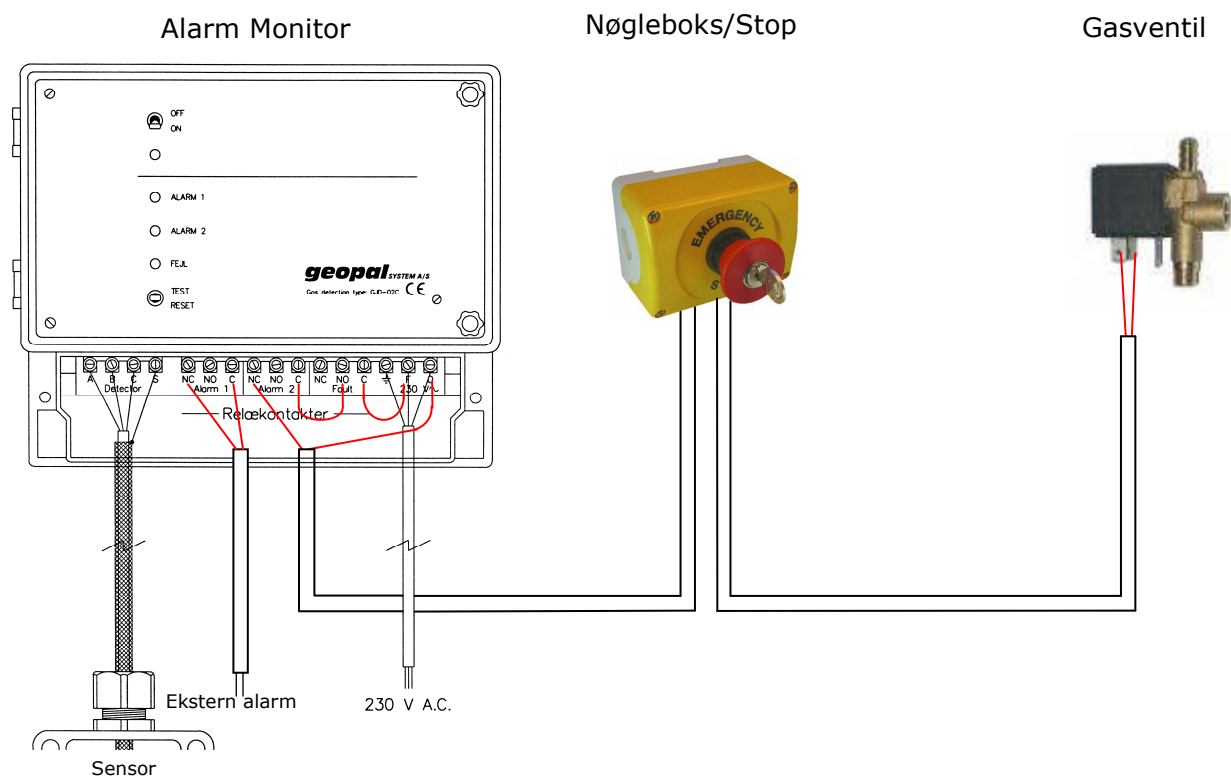

Til sikring af undervisningslokaler, hvor der er ført gas frem til arbejdsbordene, anbefales det, at der monteres en gasdetektor samt nøgleafbryder med nødstop til afbrydelse af gasforsyningen.

Magnetventilen monteres på gasforsyningsrøret og åbnes først, når der er spænding på spolen. Dette medfører, at ventilen lukker, hvis:

- Nøglen drejes til off position
- Der trykkes på nødstop
- Gasdetektoren registrerer et udslip
- Styreforbindelsen afbrydes
- Strømmen svigter

For indikering af gas, kan der på ekstern alarm tilsluttes flash eller horn.

Placering af detektor:

- Naturgas/methan: Detektoren placeres højt, dvs. under loft.
- Propan/butan (flaskegas): Detektoren placeres lavt, dvs. 10-20 cm over gulv.

Kalibrering (forslag): Alarm 1: 10 % LEL
 Alarm 2: 25 % LEL